


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, 70.
Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в
Балейском районе»
673450, Забайкальский край, г. Балей, ул. Красноармейская, 64
Телефон, факс. (30232)5-20-95, 5-15-86, e-mail: cge_bl@mail.ru
ОКПО 74425137, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/753601001

Номер записи в реестре аккредитованных
лиц: РОСС RU.0001.514016
Дата внесения: 23.10.2015

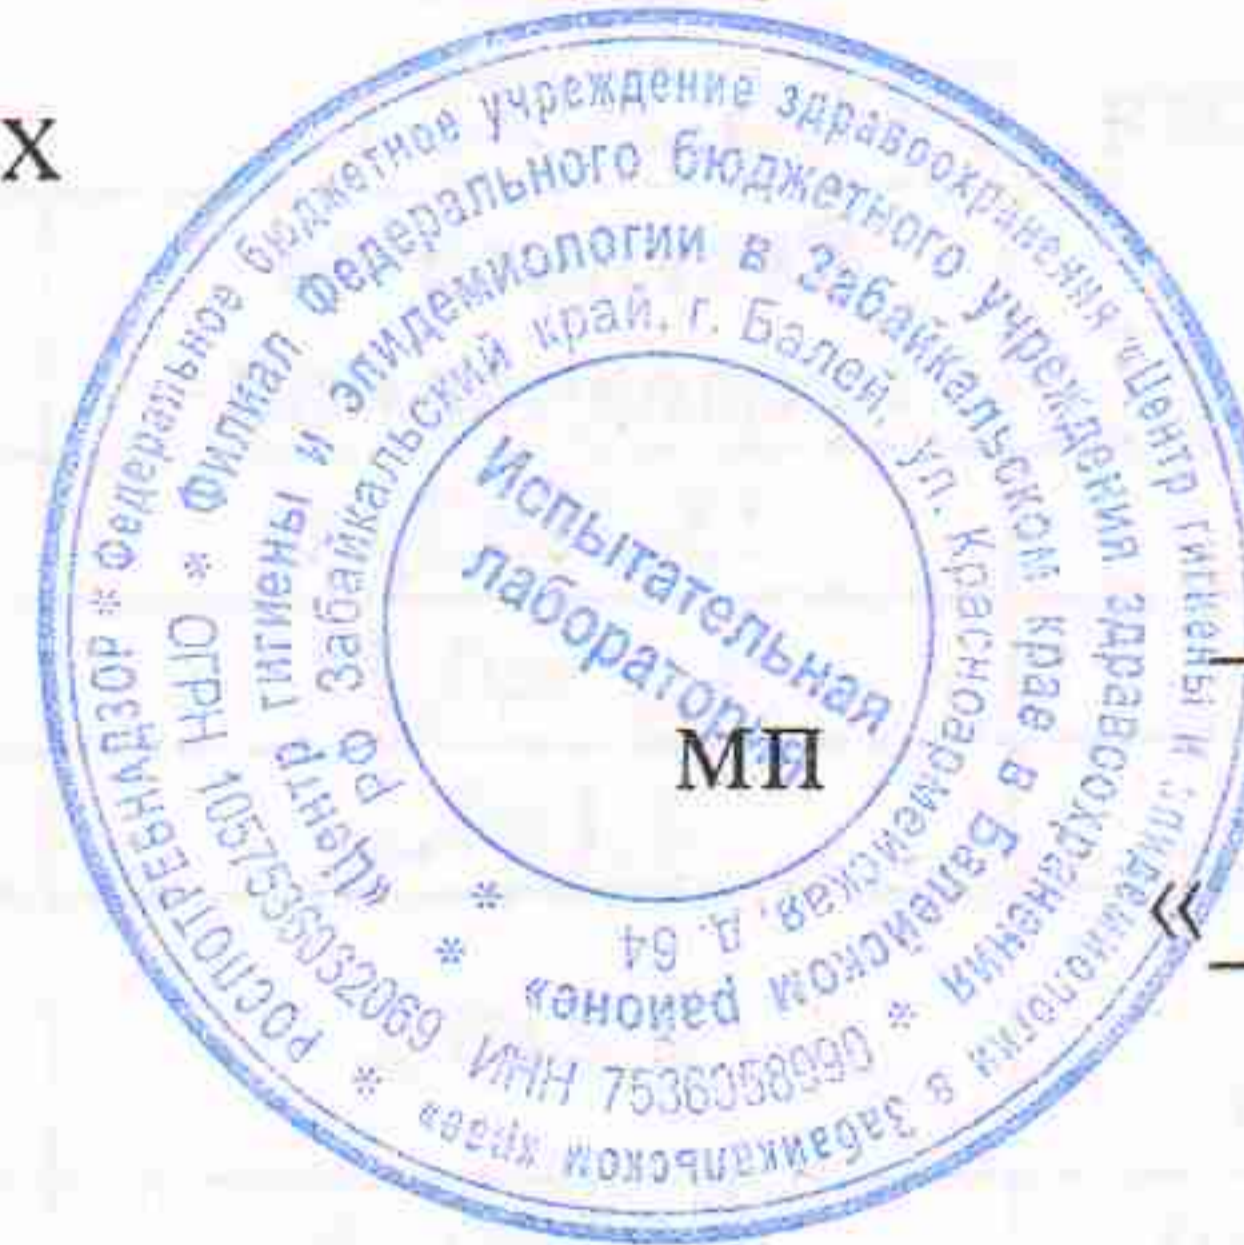

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
Бокова И.И

«30» 06 2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1663 от 30.06.2022

Наименование образца (пробы): вода питьевая не централизованного водоснабжения

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический адрес): ИП
Колесник Т.Н. Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, с. Газимурский
Завод, ул. Красная, 42

Дата отбора образца (пробы): 27.06.2022

Дата получения образца (пробы): 27.06.2022

Цель отбора: производственный контроль

Основание для отбора: договор № 86-22 от 21.06.2022

Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность: водозаборная
скважина с. Газимурский Завод. Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, с.
Газимурский Завод, ул. Ильдиканская, 34а

Код образца (пробы): Г-3.1663.01/02.ПК.ВП

Количество/объем для испытаний: 2 л.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

НД на объем лабораторных исследований: СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий»

Дополнительные сведения:-

Наименование и краткое описание приложения (при наличии):-

ИЛ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком. Протокол характеризует
исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без
письменного разрешения ИЛ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Балейском
районе"

Ф РИ 02-14.2-01-2021

Результаты испытаний

Место осуществления лабораторной деятельности: 673450, Забайкальский край, г. Балей, ул. Красноармейская, 64
Тел., e-mail:(30232)5-20-95, 5-15-86; cge_bl@mail.ru

Группа исследований: группа санитарно-гигиенических исследований

Дата поступления пробы: 27.06.2022 г.

Дата окончания исследования: 29.06.2022 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	15,28±3,06	градусы	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,15±0,23	мг/дм ³	ГОСТ 57164-2016
3	рН	8,1±0,2	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
4	Окисляемость перманганатная	2,2±0,2	мг О/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
5	Аммиак (по азоту)	0,97±0,19	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
6	Нитриты	Менее 0,003	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
7	Нитраты	0,67±0,13	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
8	Жёсткость	1,2±0,2	°Ж	ГОСТ 31954-2012
9	Хлориды	Менее 10,0	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
10	Общее железо	0,92±0,23	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
11	Фториды	0,484±0,070	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
12	Марганец	0,011±0,003	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014
13	Мышьяк	Менее 0,005	мг/дм ³	ГОСТ 4152-89
14	Медь	0,084±0,021	мг/дм ³	ГОСТ 4388-72
15	Сульфаты	19,72±3,94	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012
16	Кадмий	Менее 0,0002	мг/дм ³	МУ 31-03/04
17	Свинец	Менее 0,0002	мг/дм ³	МУ 31-03/04
18	Цинк	Менее 0,0005	мг/дм ³	МУ 31-03/04

Группа исследований: группа микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 27.06.2022

Дата окончания исследования: 29.06.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	7	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100мл (см ³)	Число бактерий	МУК 4.2.1018-01
3	E.coli	Не обнаружено в 100см ³	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1884-04
4	Энтерококки	Не обнаружено в 100см ³	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1884-04

Должность специалиста и Ф.И.О.,
ответственного за составление протокола
Помощник врача по общей гигиене



Горлова Л.С.

ПОДПИСЬ

Конец протокола

ИЛ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком. Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Балейском районе"